

お得意様各位

2020-21 総合カタログ
2020-21 部位別カタログ③室内ドア
2020-21 医療施設用 製品カタログ

DAIKEN

記載内容訂正のお願い

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はDAIKEN製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび2020年6月(総合カタログ)、7月(部位別カタログ③室内ドア)、8月(医療施設用 製品カタログ)に発刊しました弊社標記カタログにおきまして、一部内容に誤りがございましたので、ここに深くお詫びいたしますとともに、以下をもちまして訂正内容のご連絡をさせていただきます。

業務上支障を来す恐れがございますので、誠にお手数ではございますが、内容をご確認の上、お手持ちのカタログをご訂正くださいますようお願いいたします。

なお「記載内容訂正のお願い」は、弊社HPオンラインカタログの掲載部分にも合わせて掲載いたしますので取り出してご利用くださいますようお願いいたします。

敬具


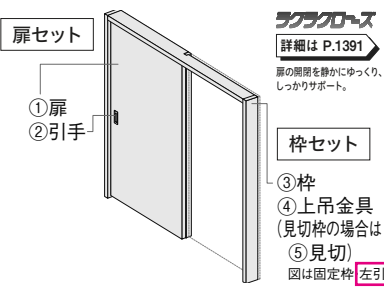

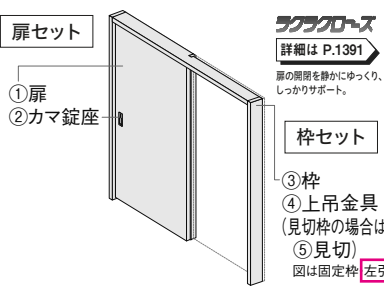
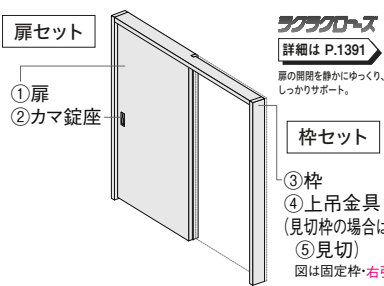

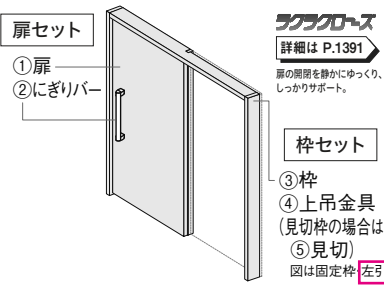
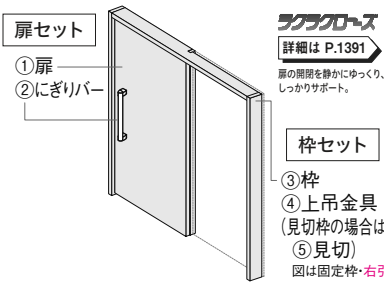
2020年8月

大建工業株式会社

オンラインカタログへは下記アドレスよりアクセスしてください。
<https://catalog.daiken.jp>

2020-21 総合カタログ 対象カタログ：No.1091-01 (2020年6月発刊)、No.1092-01 (2020年6月発刊)
2020-21 部位別カタログ③室内ドア 対象カタログ：No.1096-01 (2020年7月発刊)
2020-21 医療施設用 製品カタログ 対象カタログ：No.743-02 (2020年8月発刊)

※黒文字が誤 赤文字が正です。

ページ／箇所／内容	誤	正
総合カタログ P.1401 部位別カタログ③室内ドア P.1401 医療施設用 製品カタログ P.183  ハビアバブリック 室内ドア 吊戸・片引 カマ錠なし	図面に対する記載の誤り  ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) 図は固定枠 左引	 ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) ⑤見切 図は固定枠 右引
総合カタログ P.1403 部位別カタログ③室内ドア P.1403 医療施設用 製品カタログ P.185  ハビアバブリック 室内ドア 吊戸・片引 カマ錠付	図面に対する記載の誤り  ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) ⑤見切 図は固定枠 左引	 ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) ⑤見切 図は固定枠 右引
総合カタログ P.1405 部位別カタログ③室内ドア P.1405 医療施設用 製品カタログ P.187  ハビアバブリック 室内ドア 巾広吊戸・片引	図面に対する記載の誤り  ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) ⑤見切 図は固定枠 左引	 ラブラクロス 詳細は P.1391 扉の開閉を静かにゆっくり、しっかりサポート。 枠セット ③枠 ④上吊金具 (見切枠の場合は⑤見切) ⑤見切 図は固定枠 右引