

お客様への説明

- この説明書は取付け後、お客様にお渡しください。
- 入居前などで使用者が不在の場合は、管理人様などへ説明してください。

お手入れ

- 安全にご使用いただくために、必ず定期的なお手入れをおこなってください。
- お手入れの際は足元が不安定な状態で着脱をおこなわないでください。

点検項目


- 製品の取付け状態は正常であるか？
- ねじ類に緩みなどがないか？
- 温度ヒューズに著しい腐食の発生はないか？
- コーキング材に亀裂など、劣化していないか？
- 製品各部にサビや塗装の浮きなどがないか？

お願い

- 点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品（製品）の交換をお買い上げの工事店に依頼してください。

清掃

- 塩害地区の設置環境では、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いをしてください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますとサビの発生原因となります。（水洗い後は、よく乾かしてください）
- ※清掃・修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色・変質などの原因になります。

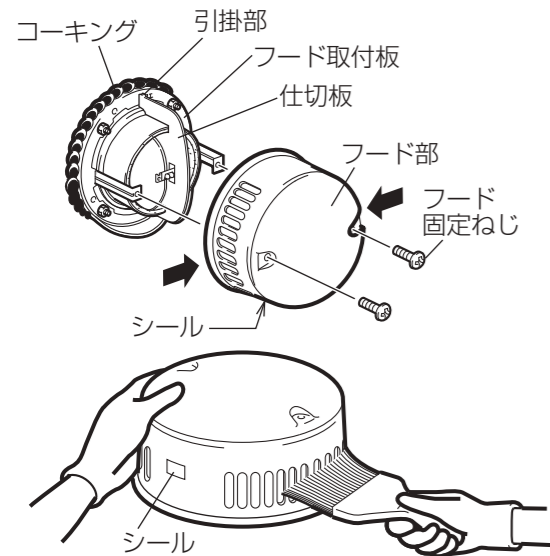

注意

- お手入れの際は手袋を着用する（板金部品の端面によりけがの原因）
- 部品の取付けは確実にこなう（落下によるけがの原因）

1. フード部を取りはずす

固定ねじ（2本）をはずし、フード部の両側を両手で矢印の方向に押さえて上へ持ち上げながら引掛部よりはずしフード部を取りはずす。

2. フード部を清掃する

ほうきなどでフード部を軽くはいてほこりを取る。


3. フード部を取付ける

フード部を上部の引掛部に引っ掛けフード固定ねじで取付ける。

お願い

- フードは定期的に清掃をおこなってください。
- 水洗いをした場合は、よく乾かしてください。
- フード部はシールが下側になるように取付けてください。

温度ヒューズの交換

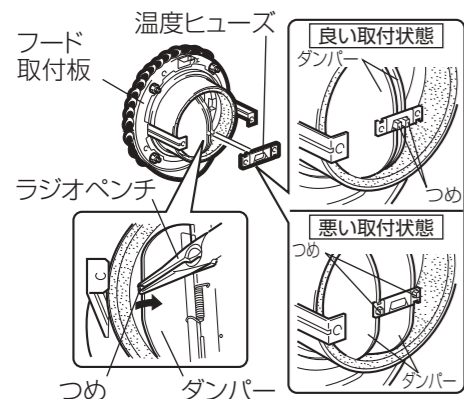

※温度ヒューズの表面に腐食が発生した場合は、温度ヒューズを交換してください。

交換はお買い上げの工事店に依頼してください。

※はずしたねじはなくさないでください。（取付ける際に必要です）

1. フードを取りはずす。
2. 現在取付けてある温度ヒューズをはずす。
3. ダンパーのつめをラジオペンチでつまみ、ダンパーを開ける。
4. ダンパーのつめに温度ヒューズをセットする。
  - 左図の「良い取付状態」のように温度ヒューズ中央の穴にセットしてください。
5. フードをフード固定ねじで確実に固定する。（2か所）

アフターサービス

アフターサービスは、工事店が大建工業お問い合わせ先（本説明書末尾）にご連絡ください。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのDAIKEN「エアスマート」DKファン 1穴用防火ダンパー付フードの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス  
http://www.daiken.jp/

お問い合わせ

サウンドセンター

東京 TEL(03)6271-7785 大阪 TEL(06)6205-7245  
受付時間：平日10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)

取付説明書

施工業者様用

P.1～P.3

取扱説明書

お施主様用

P.1 P.4

24時間換気システム「エアスマート」DKファン 1穴用 防火ダンパー付フード

品番

SB0899-K06（ステンレス製）

このフードは、DAIKEN24時間換気システム「エアスマート」用換気扇を取付けた屋外側に取付け、雨水・風などの浸入を防ぐために使用するものです。

- 防火ダンパー付は、ダクト配管を通して火災が広がるのを防止する構造になっています。
- 防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
- この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付けが必要です。間違った取付け、お客様自身での取付けは、故障や事故の原因になります。
- 取付けを始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
- 取付けは工事店様が実施してください。
- 防火ダンパー付フードの温度ヒューズの溶断温度は72℃です。

「施工業者様へのお願い」

弊社では、お施主様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を本紙P1、P4に記載しております。取付完了後は必ず、お施主様に手渡していただきますようお願いいたします。（取扱説明書は弊社HP <http://www.daiken.jp/> よりダウンロードも可能です）

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

取付説明書・取扱説明書共通

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

	禁止
	指示に従う

警告

取付時		●防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯器・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない（誤動作によりダンパーが閉じ、排気ガスが逆流し一酸化炭素中毒をおこす原因） ●常時振動したり、振動しやすい場所には取付けない（落下によるけがの原因）
		●取付けは十分強度のあるところを選んで確実にこなう（落下によるけがの原因） ●取付けは必ず付属部品および指定部品を使用する（落下によるけがの原因）

注意

取付時・使用時		●取付けまたはお手入れの際は手袋を着用する（板金部品の端面によりけがの原因） ●部品の取付けは確実にこなう（落下によるけがの原因）
---------	--	--

