

防音ダクト換気扇320型

形名

フレキダクト SB0303-B04

取付説明書

工事店さま用

このフレキダクトは、騒音低下のためにダクト配管の途中（外壁部材（フード）と排気ダクトファングリルサイレンサー、給気グリルサイレンサー間）に取付けて使用するものです。配管を曲げて接続する場合などに使用します。

- この製品の性能・機能を十分発揮させ、また安全を確保するために正しい取付けが必要です。
- 取付けを始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。
- 取付けは工事店さまが実施してください。
- 接続ダクトは、市販品のVU管（4番管・呼び径φ100）およびVU管継手（φ100）をご用意ください。

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で説明しています。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの




本体の取付けは、十分強度のあるところを選んで確実に
（落下によりけがをするおそれがあります）

指示に従い必ず行う

取付けの際は、手袋を着用する
（着用しないとけがをするおそれがあります）

外形寸法図

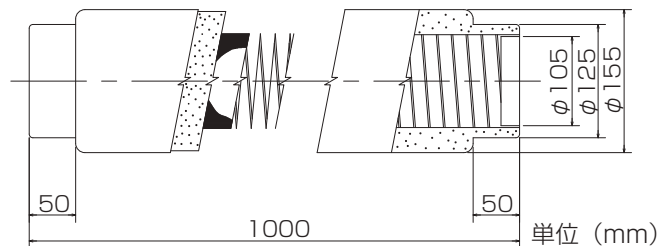


■製品質量 0.5kg


取付け前のお願い

- 浴室など湿気が多いところには取付けないでください。
- 台所のような油煙の多い場所や、有機溶剤のかかる場所には取付けないでください。

取付例

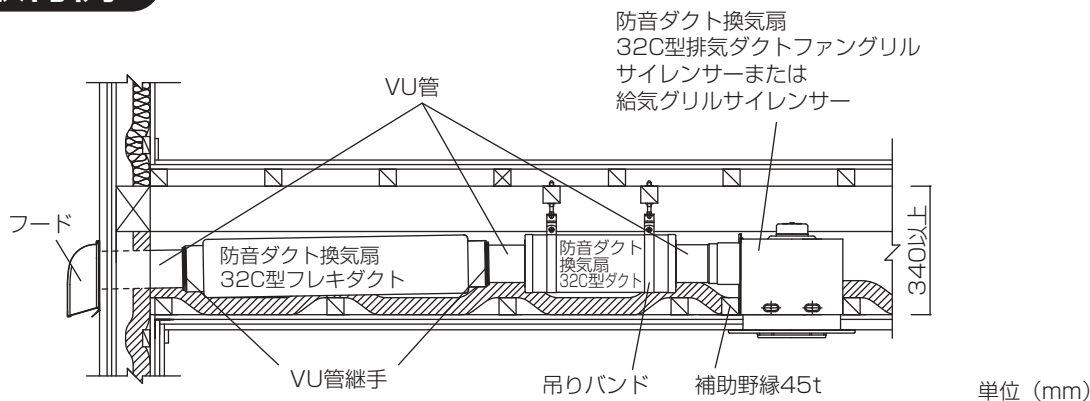

取付方法

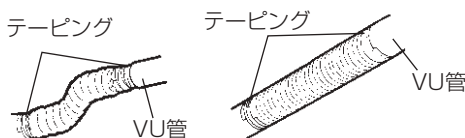

図のように両側の接続口を市販のVU管継手を使用してVU管に接続し、市販のアルミテープを風漏れのないよう、接続部に巻き付け固定する。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
<http://www.daiken.jp/>

お問い合わせ

サウンドセンター

東京 TEL(03)6271-7785 大阪 TEL(06)6205-7245

受付時間：平日10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。)